

序號	零件名稱	材質
1	線圈	特殊銅線H級
2	電磁管	SUS304
3	彈簧	SUS304
4	電磁活動鐵芯	ANSI 410
5	止漏塞頭	PTFE
6	活塞彈簧	SUS304
7	活塞	SUS304
8	活塞止漏面	PTFE
9	閥體	CF8



Fig.946A


一.電氣規範:

- 1.在額定電壓範圍內使用，AC110V AC220V AC±5%；DC12V DC24V DC±1%。
- 2.線圈絕緣等級為H種高防濕型，經耐高溫凡立水含浸處理。
- 3.線圈連續通電會造成持續溫升。
- 4.流體溫度範圍為-4°C~180°C內使用。
- 5.AC 電磁閥請勿連續使用，請間隔時間使用(間隔時間會依現場使用環境而有所不同)。
- 6.DC 電磁閥連續使用約半小時，會有壓力損失情形，請等線圈散熱降溫後再行使用(壓力損失會依現場使用環境而有所不同)。
- 7.非防爆產品，不可安裝於危險區域(例:爆炸性流體)及完全真空的空間環境等。(請參照型錄使用)


二.配管注意事項:

- 1.配管裝置電磁閥前，一定要清除管內所有雜物並加裝過濾器(金屬過濾網請用 100 目以上)。
- 2.請按照正確配管施工安裝(圖一)。
- 3.電磁閥於配管時請注意勿垂直使用(圖二)。
- 4.瓦斯、真空、重油及腐蝕性流體需另行訂製。
- 5.常開型(NO 型)需另行訂製。
- 6.請按照電磁閥閥體上 IN 或箭頭指示方向安裝(圖三)。

圖一:

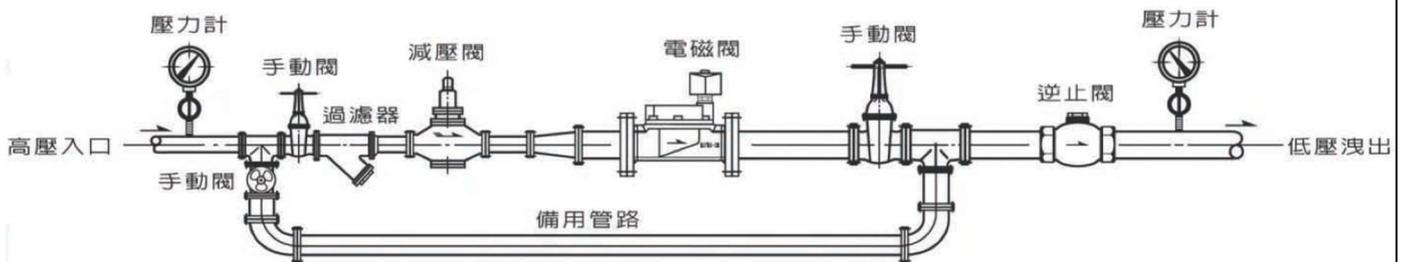

圖二:

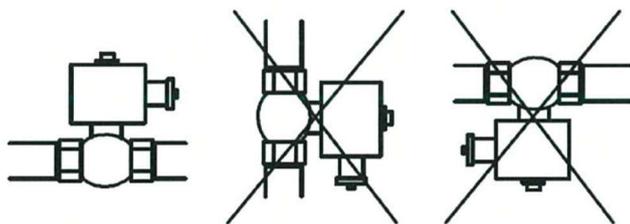

圖三:

